


Anvisning til 10/4 ventil

29962, 29963, 29964, 29965 & 29966

ANV101

DA

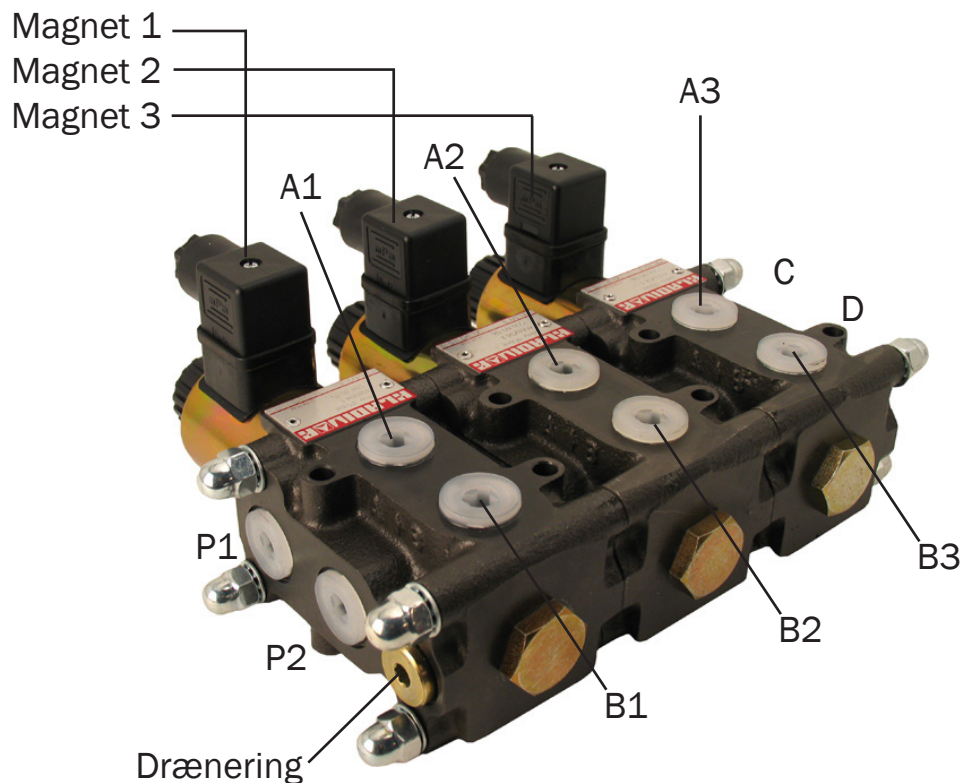

Upåvirkede magneter

P1 - C

P2 - D

Påvirket magnet 1

P1 - A1

P2 - B1

Påvirket magnet 2 (upåvirket magnet 1)


P1 - A2

P2 - B2

Påvirket magnet 3 (upåvirket magnet 1 og 2)

P1 - A3

P2 - B3

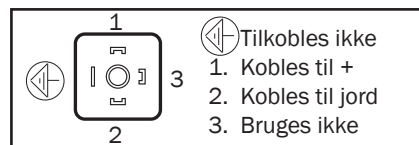

Dræneringen tilsluttes ved tryk over 210 bar, ellers skal den tilproppes.