


# Anvisning til 12/5 ventil

29968, 29969, 29970, 29971 & 29972

ANV102

DA

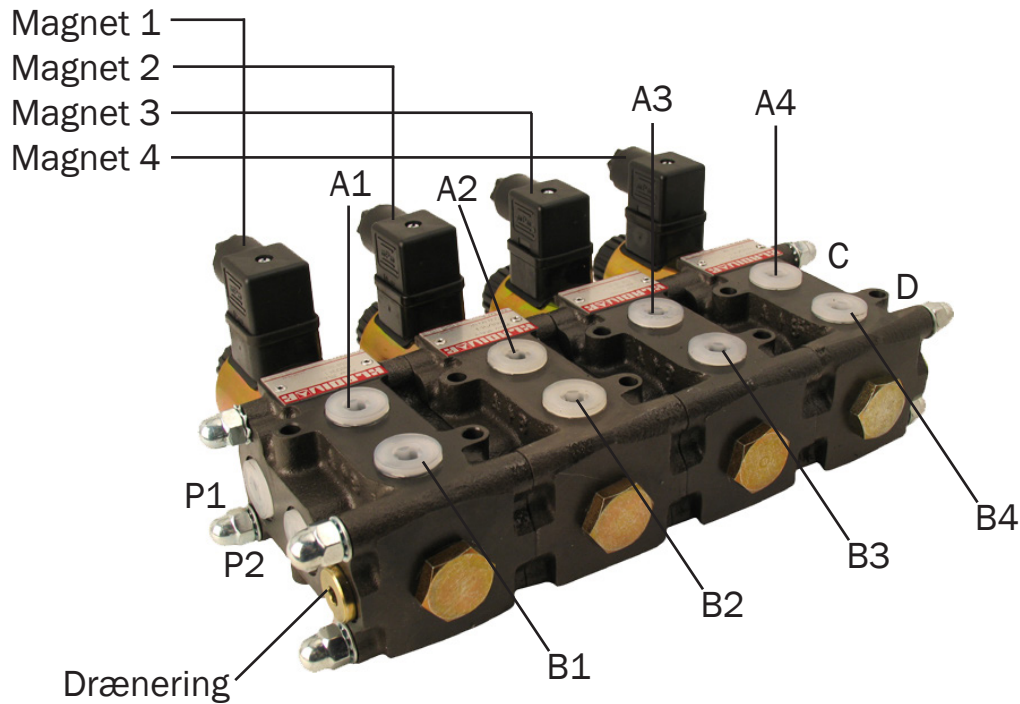

## Upåvirkede magneter

P1 - C

P2 - D

## Påvirket magnet 1

P1 - A1

P2 - B1

## Påvirket magnet 2 (upåvirket magnet 1)

P1 - A2

P2 - B2

## Påvirket magnet 3 (upåvirket magnet 1 og 2)

P1 - A3


P2 - B3

## Påvirket magnet 4 (upåvirket magnet 1, 2 og 3)

P1 - A4

P2 - B4

Dræneringen tilsluttes ved tryk over 210 bar, ellers skal den tilproppes.

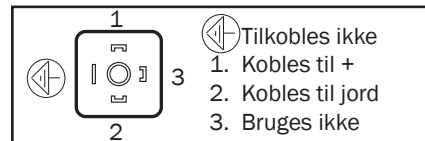

**Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com