


Vaihtovastaventtiilin ohje

46506

ANV192

FI

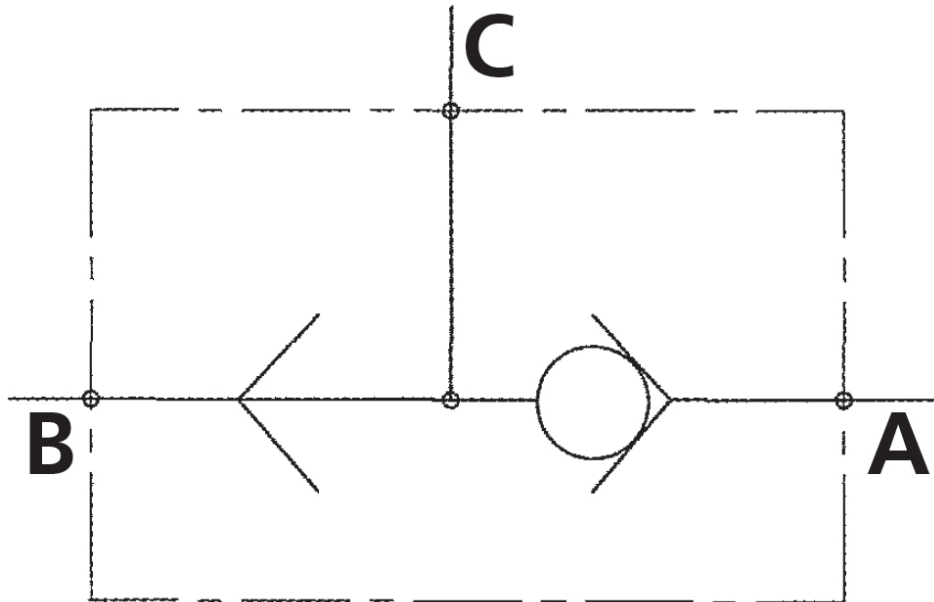

Esimerkki liitoksesta:

A= Kytetään LS-porttiin venttiilipaketissa 1

B= Kytetään LS-porttiin venttiilipaketissa 2

C= Kytetään pumpun LS-liitäntään

2021-11-08



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com